



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по Мурманской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, 7

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска

184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д.48

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Мурманской области (815-2) 39-99-99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

**о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности**

в период с 14 ч. 00 мин. « 20 » февраля 201 8 г.

по 15 ч. 30 мин. « 20 » февраля 201 8 г.

проведено обследование документов, объекта защиты

здания частного образовательного учреждения дополнительного

(наименование объекта защиты юридического лица или индивидуального предпринимателя)

профессионального образования «Учебный центр ФосАгро»

(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу:

184250, РФ, Мурманская область, г. Кировск,

ул. Лабораторная, д.2а.

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует требованиям

(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не

пожарной безопасности.

соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение выдано:

частному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

дополнительного профессионального образования «Учебный центр ФосАгро»,
ИНН 5118090135.

ВРИД начальника ОНД г. Апатиты и г. Кировска


УНД и ПР Главного управления МЧС России по

Мурманской области – государственный


инспектор г. Апатиты и г. Кировска

по пожарному надзору Лапухов А.М.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

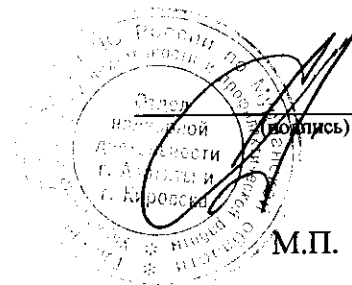

« 21 » февраля 201 8 г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, 4, тел.: (815-2) 45-48-28, факс: (815-2) 45-36-59, e-mail: gumur@aspol.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и PR Главного управления МЧС России по Мурманской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, 7

Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска

184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д.48
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Мурманской области (815-2) 39-99-99

Акт № 2

по результатам рассмотрения заявления

« 21 » февраля 201 8 г.

г. Кировск
(место составления акта)

«09» ч. «30» мин.

Лапуховым Александром Михайловичем, ВРИД начальника отдела надзорной

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование,

деятельности г. Апатиты и г. Кировска управления надзорной деятельности и

рассматривавшего заявление)

профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области -
государственным инспектором г. Апатиты и г. Кировска по пожарному надзору

в период с 14 ч. 00 мин. « 20 » февраля 201 8 г.

по 15 ч. 30 мин « 20 » февраля 201 8 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

образования «Учебный центр ФосАгро» (далее – ЧОУ ДПО «Учебный центр ФосАгро»),

расположенного (-ых) по адресу:

184250, РФ, Мурманская область, г. Кировск,

ул. Лабораторная, д.2а

при обследовании совместно с:

Долгоруковым Романом Игоревичем, начальником

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

отдела профессионального обучения и Нестеровым Юрием Николаевичем, мастером

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников присутствовавших при проведении

производственного обучения

обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

ЧОУ ДПО «Учебный центр
(функциональное назначение объекта

ФосАгро» - класс зданий по функциональной пожарной опасности Ф4.2, учреждение

защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

дополнительного профессионального образования.

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной

Здание кирпичное трёхэтажное, размеры в плане 13,98х34,84 м., высота 15,90 м, второй

опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий

степени огнестойкости, освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление

(пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности,

центральное - водяное. Год постройки здания 1972 год. Фундамент – сборный,

приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

железобетонный; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные кирпичные; перекрытия

междуэтажные – железобетонные, крыша бесчердачная мягкая. Здание укомплектовано

первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности в полном объёме. В

здании установлено 6 пожарных кранов, подключённых к системе пожарного водоснабжения диаметром 50 мм. Эвакуационные выходы и пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности. Здание защищено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В 20 метрах от здания расположен один пожарный гидрант.

1) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
-	-	-

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Долгоруков Р.И.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(Подпись)

« 21 » февраля 201 8 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Долгоруков Р.И.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(Подпись)

Вывод по результатам обследования:

объекты защиты – здание частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр ФосАгро» соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

ВРИД начальника ОНД г. Апатиты и г. Кировска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственного инспектора г. Апатиты и г. Кировска по пожарному надзору Лапухов А.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » февраля 201 8 г.

